

Comune di Quarrata- Provincia di Pistoia

Servizio Tecnico Lavori Pubblici

Via trieste, 1 - 51039 Quarrata (PT) - tel 0573/7710- Fax 0573/771126

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico cimitero di Lucciano.

**Tavola
unica**

Scala //


Data: Giugno 2020

Il Progettista:

Ing. Iuri Gelli




IMPIANTO A MONTE Quadro QEG	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (KA)	
TENSIONE 230 (V)	
FREQUENZA 50 (Hz)	
SIST. DI NEUTRO TT	
DENOMINAZIONE DEL QUADRO Quadro elettrico QEG1	
IP 55	QUADRO TIPO ANS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI CEI EN 60947-2	
INT. MODULARI CEI EN 60947-2	
CARPENTERIA CEI EN 60898	
DIMENSIONAMENTO BARRE	
In=	(A) Icc= (kg)

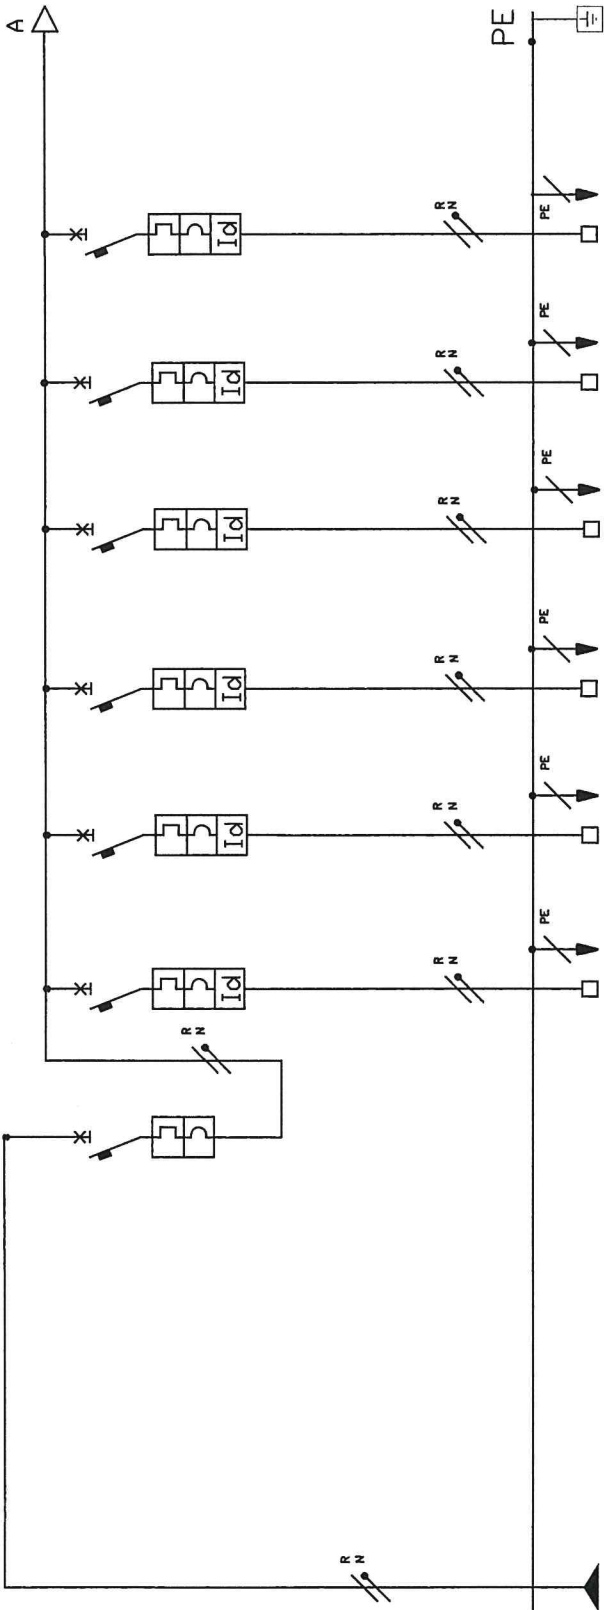

NUMERAZIONE CIRCUITO	DESCRIZIONE DEL CIRCUITO	Dal quadro QEG	Generale Quadro	Linea Quadro QEG1	Linea Quadro QEG2	Linea Quadro QEG3	Linea Quadro QEG4	Linea Prese Cappella	Linea Luce Cappella
TIPO	P.D.I. (KA)								
INTERRUTTORE	N. POLI x In (A)		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	CURVA / SGANCIAT.		2X32A	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x10
	SOGLIA Irth (A)		C	C	C	C	C	C	C
	SOGLIA Irm (A)								
	SOGLIA Id (A)								
DIFFERENZIALE	CLASSE			0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	IRITARD (ms)			ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
CONTATTORE 0	TIPO			AC	AC	AC	AC	AC	AC
RELE PASSO-PASSO	N. POLI x In (A)								
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)								
FUSIBILE	N. POLI x In (A)								
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO								
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16							
	SEZIONE (mm²)	2x6mmq							
LUNGHEZZA (m)	POSA								
Ib (A)	Iz (A)								
Un (V)	Pn (kW)								
Icc min. LINEA (KA)	Dv%								
AUSILIARI ELETTRICI									
NOTE									

IMPIANTO A MONTE Quadro QEG1	VALORE DI I.c.to PRESUNTA SUL QUADRO (KA) TENSIONE 230 (V) FREQUENZA 50 (Hz) SIST. DI NEUTRO TT DENOMINAZIONE DEL QUADRO Quadro elettrico QET3	IP 55	QUADRO TIPO ANSI
---	---	--------------	-------------------------


IP 55	QUADRO TIPO ANS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCALDANTI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
CEI EN 60898	
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	
In=	(A) lcc= (Kg)

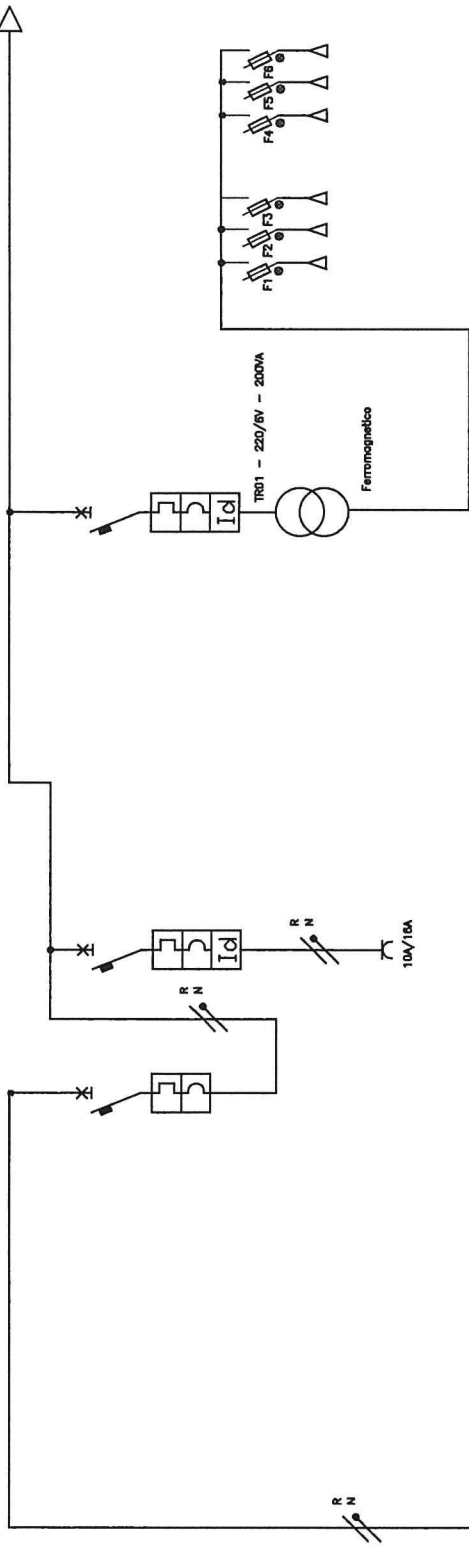

FD

[illegible]

IMPIANTO A MONTE Quadro QEG1	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (KA)	
TENSIONE (V)	230
FREQUENZA (Hz)	50
SIST. DI NEUTRO	TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO Quadro elettrico	QET4
IP 55	QUADRO TIPO ANS
NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCALDANTI CEI EN 60947-2	
INT. MODULARI CEI EN 60947-2	
CARPENTERIA CEI EN 60439-1	
DIMENSIONAMENTO BARRE	
I _{nc} = (A)	I _{ec} = (kg)

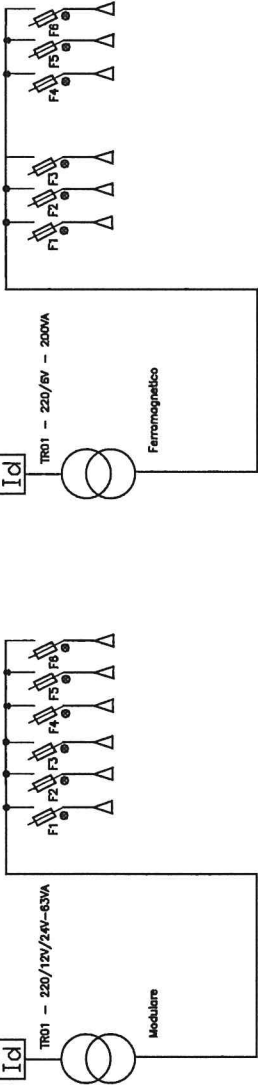

NUMERAZIONE CIRCUITO	DESCRIZIONE DEL CIRCUITO	Linea illuminazione votiva terreno	B.T. ill. votiva Terreno	Linea illuminazione votiva	B.T. ill. votiva Arcata 16	B.T. ill. votiva Arcata 17
TIPO	P.D.I. (KA)					
INTERRUTTORE	N. POLI x In (A)	4.5		4.5		
	CURVA / SGANCIAT.	2x10		2x10		
	SOGLIA I _{sth} (A)	C		C		
	SOGLIA I _{rm} (A)					
DIFFERENZIALE	SOGLIA I _d (A)	0.03		0.03		
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO		ISTANTANEO		
	CLASSE	AC		AC		
CONTATTORE 0	TIPO					
RELE PASSO-PASSO	TENSIONE BOBINA (V)					
	N. POLI x In (A)					
TERMICO	TIPO					
FUSIBILE	N. POLI x In (A)					
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO					
	N. POLI x In (A)					
CONDUTTORE	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)					
	LUNGHEZZA (m)					
LINEA	I _b (A)					
	I _z (A)					
	Un (V)					
	P _n (kW)					
	I _{cc} min. FINE LINEA (KA)					
	Dv%					
AUSILIARI ELETTRICI						
NOTE						
CLIENTE :		DATA Giugno 2020 PAG. 7 DI 7 Ed. 1				
IMPIANTO :		Disegnatore : File :				
		TAVOLA				